


Министерство
энергетики
и электрификации
СССР

Опоры стационарных трубопроводов
низкого давления

ОПОРЫ СВАРНЫХ ОТВОДОВ

Лист 1

Листов 3

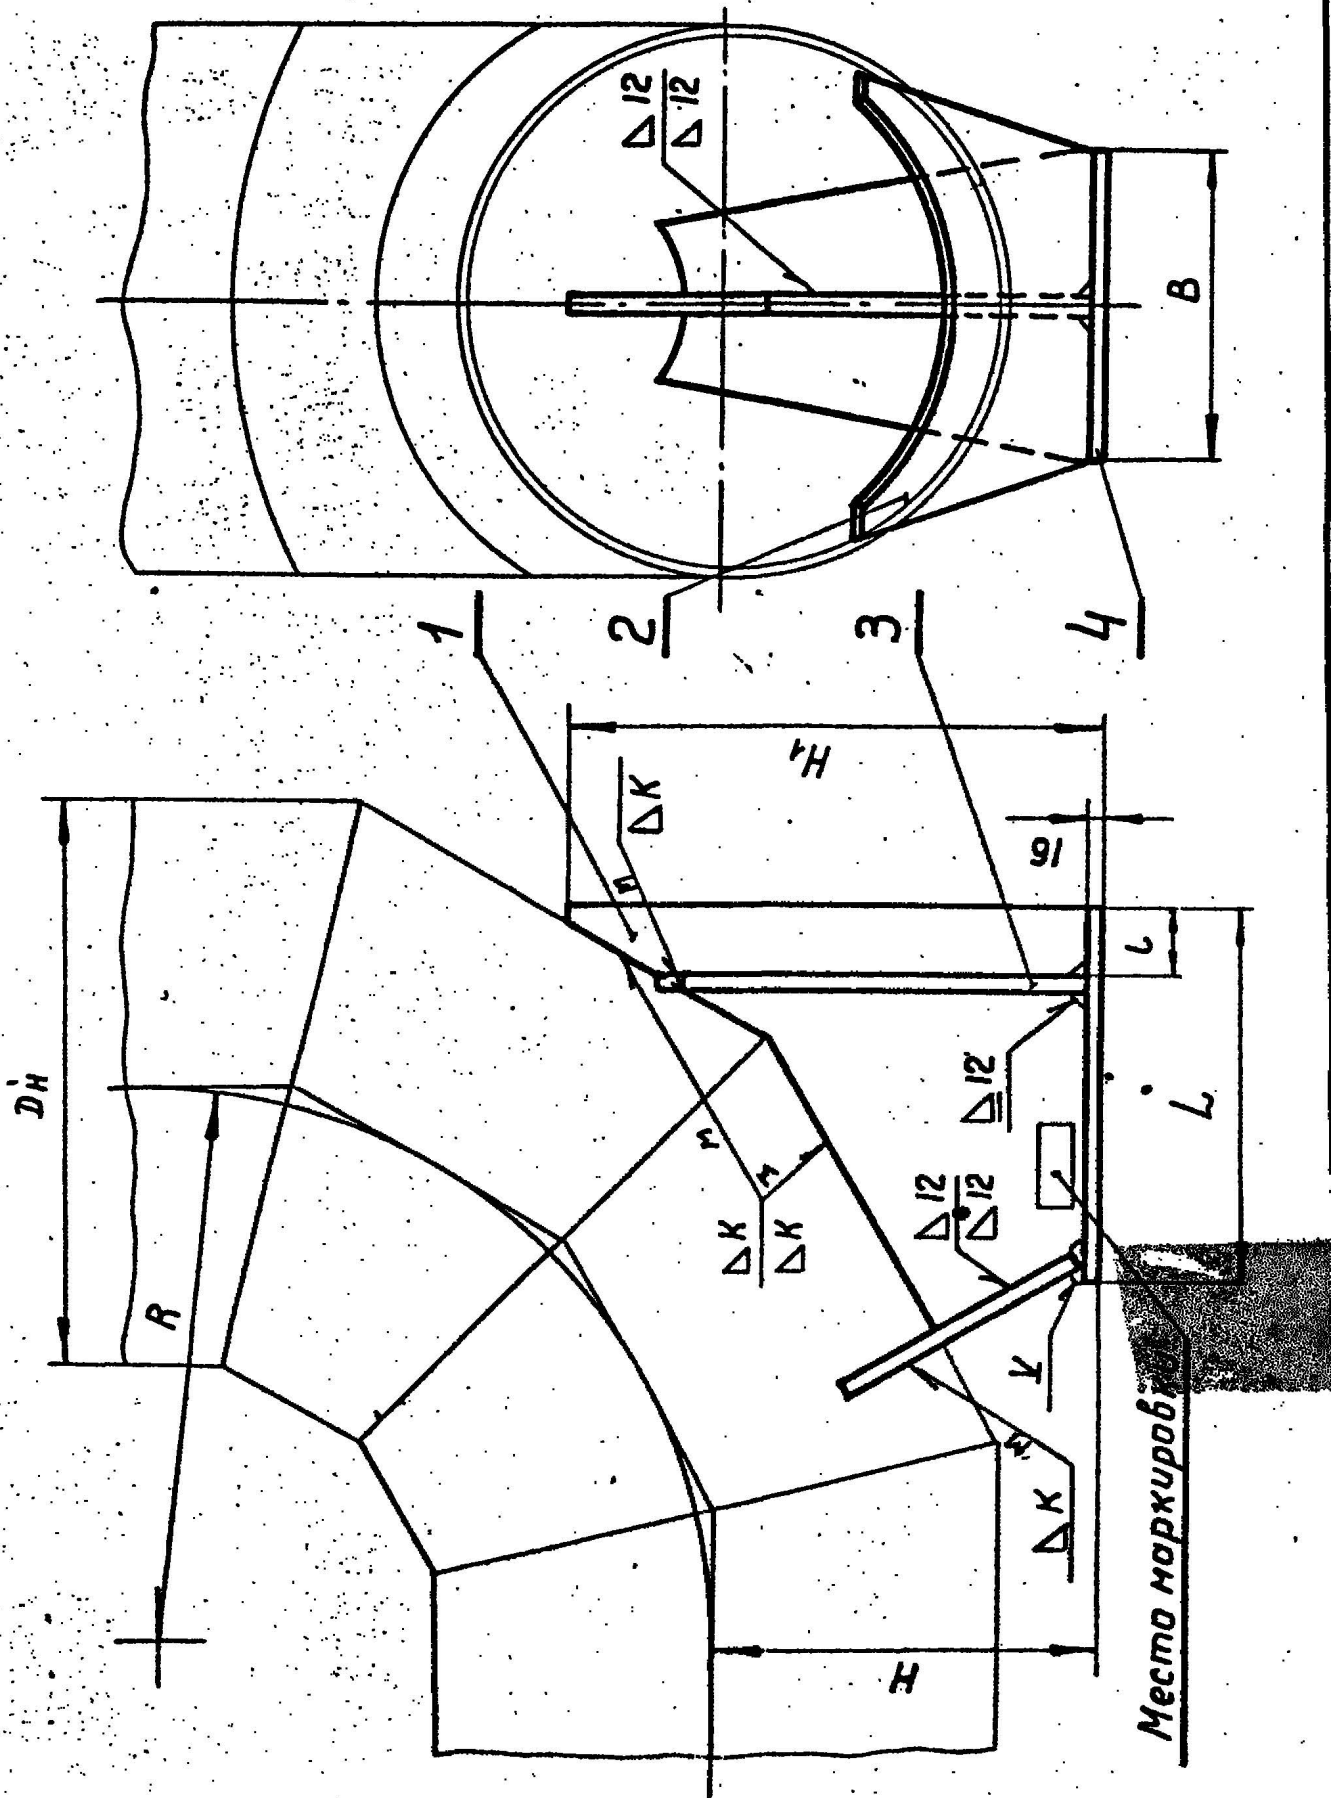

* Внесены изменения по извещению № 111 от 11 июля 1969г.

Пример обозначения опоры отвода $D_n = 720$:
ОПОРА ОТВОДА 720-01 МВН 2753-67

Пример маркировки:
01 МВН 2753-67 Марка
забора

Обозначение	Наружный диаметр трубопровода D_n	R	H ≈	H_1	L	L	L	B	Вес кг
01 МВН 2753 - 67	720	700	500	686	480	120	400	84,8	
02 МВН 2753 - 67	820	800	510					84,2	
03 МВН 2753 - 67	920	900	580	806	580	130	500	121	
04 МВН 2753 - 67	1020	1000	600					123	
05 МВН 2753 - 67	1220	1200	790	1086	750	160	600	205	
06 МВН 2753 - 67	1420	1400	810				700	242	

✓ ✓ ✓ ✓ ✓